

個装箱デザイン変更等のご案内

経皮吸収型・気管支拡張剤 日本薬局方 ツロブテロール経皮吸収型テープ ツロブテロールテープ0.5mg「テイコク」 ツロブテロールテープ1mg「テイコク」

2021年4月

各位

日本ジェネリック株式会社

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび『ツロブテロールテープ0.5mg「テイコク」』及び『ツロブテロールテープ1mg「テイコク」』につきまして、個装箱のデザイン変更等をさせていただきますので下記のとおりご案内いたします。

今後とも引き続き弊社製品に御愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記


変更内容

① 個装箱のデザイン変更：次のとおり、個装箱のデザインを変更いたします。

・取り違い防止のため、縦帯の色調を変更いたします。

・改ざん防止のため、封緘テープを透明テープからデザイン入りテープに変更いたします。

(上段：0.5mgテープ / 下段：1mgテープ)

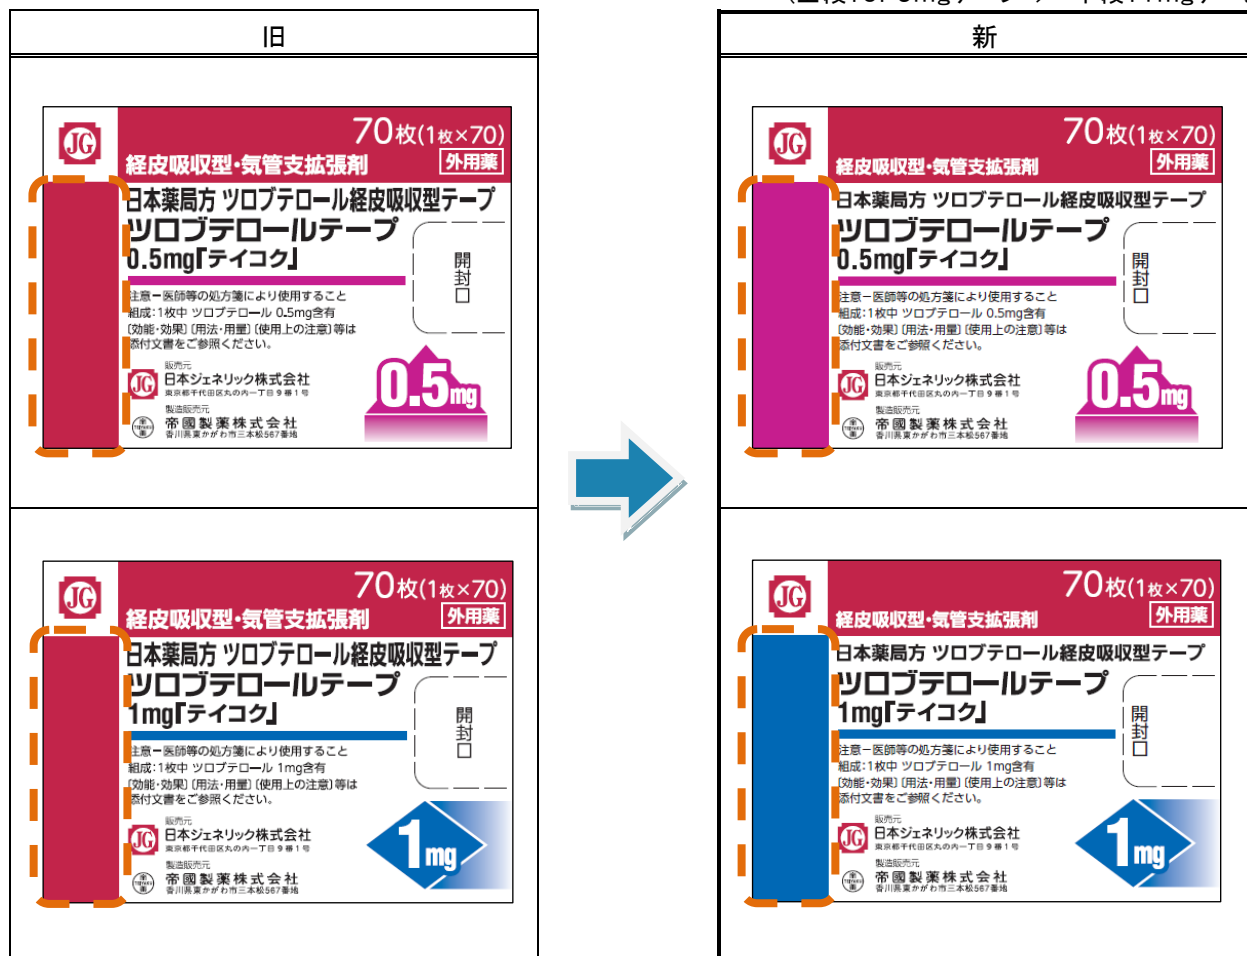

※上記はイメージです

(裏面へ続く)

② 封入指導箋の変更: 次のとおり、製品に封入されている指導箋の記載整備を行います。

(下線部: 変更・追加箇所)

	旧	新
表面	ツロブテロールテープ0.5mg・1mg・2mgの貼り方 1 このテープは、胸・背中・上腕のいずれかに貼って使用します。あらかじめ貼る場所を洗ったタオル等でよく拭きます。2カ所の切り口とも切り離し、テープを取り出します。 2 「ライナー」と書いてある面を山折りに浮かして、片方のライナーをはがします。接着面にふれたり、テープを強く引っ張ったりしないようにしてください。 3 ライナーの残ったほうを持ち、胸・背中・上腕のいずれかに貼ります。軽く押さえるが残りのライナーをはがし、テープ全体を貼ります。その後、上からしっかりと押さえます。	表題記載整備 『く貼り方』追加 ツロブテロールテープ0.5mg・1mg・2mg「ティコク」を使用されている患者さまへ 1 このテープは、胸・背中・上腕のいずれかに貼って使用します。あらかじめ貼る場所を洗ったタオル等でよく拭きます。2カ所の切り口とも切り離し、テープを取り出します。 2 「ライナー」と書いてある面を山折りに浮かして、片方のライナーをはがします。接着面にふれたり、テープを強く引っ張ったりしないようにしてください。 3 ライナーの残ったほうを持ち、胸・背中・上腕のいずれかに貼ります。軽く押さえるが残りのライナーをはがし、テープ全体を貼ります。その後、上からしっかりと押さえます。
裏面	●このお薬を家族や他の人にあげないでください。 ●テープを自分ではがしてしまう可能性がある場合は、本人の手が届かないところに貼ってあげてください。 820039100-001 2017.9	●このお薬を家族や他の人に渡さないでください。 ●テープを自分ではがしてしまう可能性がある場合は、<u>本人の手が届かないところに貼ってあげてください。</u> 820039100-002 2020.5

※上記はイメージです

変更品の出荷時期と初回製造番号

製品名	包装単位	出荷予定時期	初回製造番号	使用期限
ツロブテロールテープ0.5mg「ティコク」	70枚	2021年12月頃	21171	2024年2月
ツロブテロールテープ1mg「ティコク」	70枚	2021年5月頃	21171	2024年2月

製品の流通状況により、変更品のお届けまでに多少の時間を要する場合がありますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
※ツロブテロールテープ2mg「ティコク」につきましては、2020年12月に類似の変更をご案内済みです。

変更品の個装箱表示

この度の変更に際しましては、個装箱に変更品を示す表示はございません。

お問い合わせ先

お客さま相談室: 0120-893-170

以上

包装変更などのお知らせ文書は、弊社の医療関係者向けホームページにも掲載しております。

<http://www.nihon-generic.co.jp/medical/>